



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8  
по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: otdel\_ond\_8@mail.ru

(наименование федерального государственного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 44/1 от «05» марта 2022г.**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 — арендатор, 3 — должностное лицо)

Вручается: Муниципальное казенное образовательное учреждение  
"Новокаринская"

Директору Гаджиеву Гаджимураду Гамзатовичу

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы № 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Республике Дагестан, подполковника внутренней службы Черивмурзаева Мавлета  
Абакаровича за № 44 от 09 февраля 2022 года,  
с «03» марта 2022 г., 11 час. 00 мин. по «03» марта 2022 г., 15 час. 00 мин.

Должностным лицом (должностными лицами): Гасанов Ислам Саламович — старший  
дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г.  
Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС  
России по РД, старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое, выездное контрольное (надзорное) мероприятие в отношении:  
(плановое/внеплановое)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новокаринская средняя  
общеобразовательная школа" Кизлярского района Республики Дагестан, ИНН 0505002747, ОГРН  
1040501098560, адрес, Республика Дагестан, Бабаюртовский район, село Новокаре, ул. 70 Лет  
Победы 15.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор муниципальное  
казенное образовательное учреждение "Новокаринская СОШ" Гаджиев Гаджимурад  
Гамзатович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений	ППР в РФ № 1479 п. 10	До 01.10.2022г.	
2.	Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянных конструкций чердачного помещения) не реже 1 раза в год	ППР в РФ № 1479 п. 13	До 01.10.2022г.	
3.	Не организуются работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) обеспечивающие исправное состояние указанных средств	ППР в РФ № 1479 п. 54	До 01.10.2022г.	
4.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесённой информацией (об учете наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (старого образца)	ППР в РФ № 1479 п. 54, п. 60	До 01.10.2022г.	
5.	На территории школы источник противопожарного водоснабжения (наружный противопожарный водоем) для тушения пожаров находится в неисправном состоянии (не приспособлен для забора воды)	ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ": ч.1 ст. 62.13. 13.	До 01.10.2022г.	
6.	На объекте защиты не храниться техническая документация на системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), в том числе технические средства,	ППР в РФ № 1479 п. 54	До 01.10.2022г.	



	функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем		
7.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа (отсутствует щеколда в помещении столовой, в спортзале)	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 «Технический регламент о требованиях ПБ» ст. 151, РД 78.145-93 п. 1.1	До 01.10.2022г.
8.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	ППР в РФ № 1479 п. 48	До 01.10.2022г.
9.	Система пожарной сигнализации объекта защиты не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ ст. 83 ч. 7	До 01.10.2022г.
10.	Руководитель организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ППР в РФ № 1479 п. 176	До 01.10.2022г.
11.	помещение раздевалок в спортивном зале не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией	ч. 2, ч. 3 ст. 4 ФЗ 123 от 22.07.2008 года; п. 4, п. 9 табл. 1 НПБ 110-03	До 01.10.2022г.
12.	На объекте защиты не разработана декларация пожарной безопасности	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ) «Технический регламент о требованиях ПБ» ст. 64	До 01.10.2022г.
13.	В здании объекта защиты с уклоном кровли свыше 12% и высотой более 7 м. не предусмотрено ограждение на кровле (не в полном объеме)	ч. 2 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.; п. 8.11 СНиП 21-07-97*; п. 7.16 СП 4.13130.2013	До 01.10.2022г.
14.	Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты,	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 «Технический	До 01.10.2022г.



	должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано	ППР в РФ № 1479: п. 407		
15.	Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться не менее 150 мм до потолка	СП 3.13130.2009 п. 4.4	До 01.10.2022г.	
16.	Руководитель организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ППР в РФ № 1479 п. 50	До 01.10.2022г.	
17.	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций (спортзал) и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год	ППР в РФ № 1479 п. 13	До 01.10.2022г.	
18.	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ППР в РФ № 1479 п. 48	До 01.10.2022г.	
19.	Коридор длиной более 60 метров должно быть разделено противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых	СНиП 21-01-97* п.6.26, СП 1.13130 2009 п. 4.3.3	До 01.10.2022г.	

	определяется по СНиП 2.04.05, но не должна превышать 60 м.		
20.	Ограждение на этажах школ и учебных корпусов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должно быть не менее 1,2 м	СП 1.13130-2009 п.8.11	До 01.10.2022г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОУ «Новокаринская СОШ»  
Гаджиев Г.Г.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший дознаватель ОНД и ПР № 8, старший лейтенант  
внутренней службы Гасанов И.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

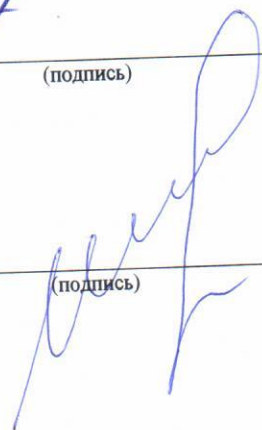

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575924

Владелец Гаджиев Гаджимурад Гамзатович

Действителен с 02.03.2022 по 02.03.2023